




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/07/2026 - 20/07/2026
Dirección: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ000000103007

Sticker Año mantenimiento

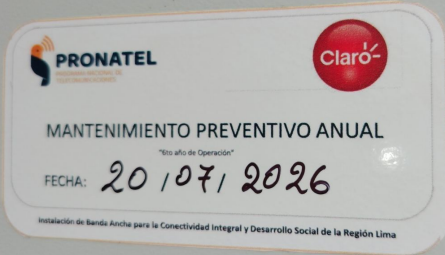

20/07/2026
11°32'04.699"S 77°12'37.333"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 15200, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°32'4.69896"
Longitud
W 77°12'37.33308"
Distancia
30 m
Fecha
20/07/26 09:51
Altitud
229 m a.s.l


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



20/07/2026
11°32'06.396"S 77°12'38.044"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE

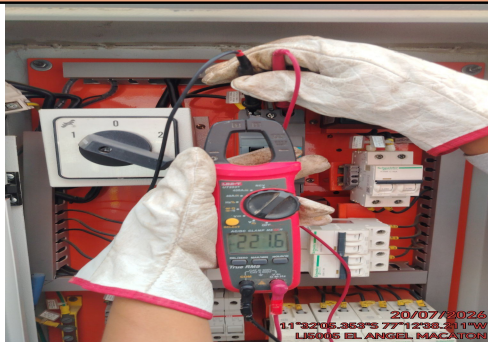

20/07/2026
11°32'06.363"S 77°12'38.281"W
LI5005 EL ANGEL MACATON


DESPUES



20/07/2026
11°32'06.363"S 77°12'46.072"W
LI5005 EL ANGEL MACATON


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

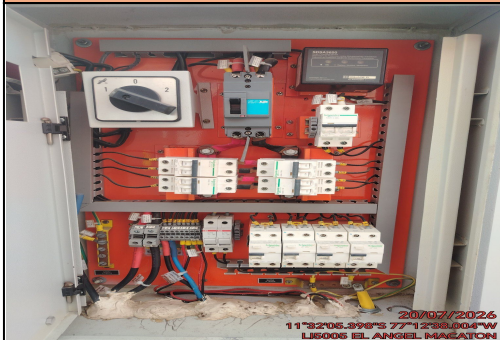


20/07/2026
11°32'06.396"S 77°12'38.044"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE

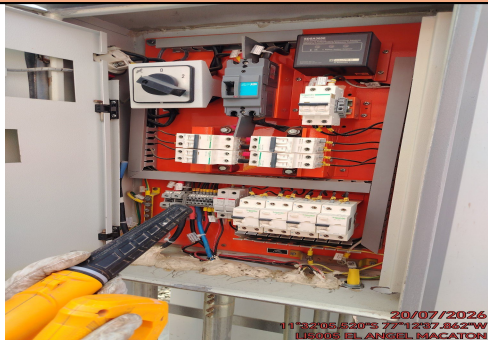

20/07/2026
11°32'06.329"S 77°12'37.842"W
LI5005 EL ANGEL MACATON


DESPUES

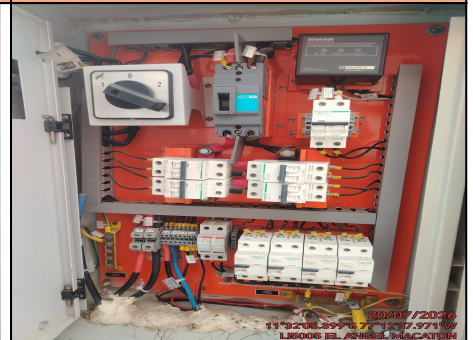

20/07/2026
11°32'06.396"S 77°12'37.971"W
LI5005 EL ANGEL MACATON


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

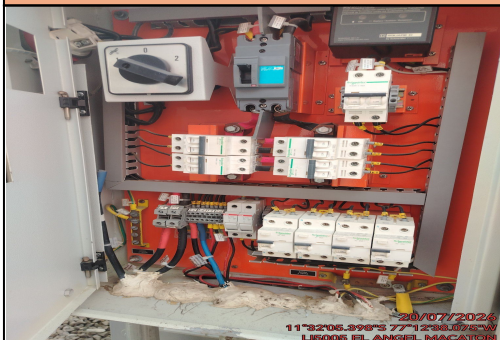


20/07/2026
11°32'06.396"S 77°12'38.044"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE

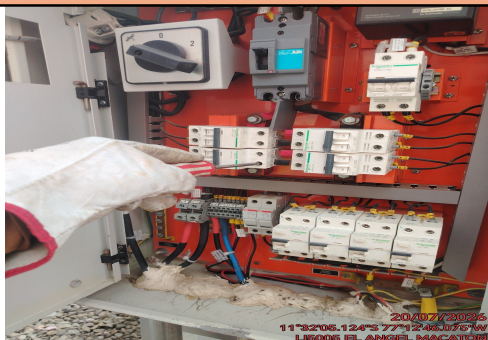

20/07/2026
11°32'06.124"S 77°12'36.075"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES

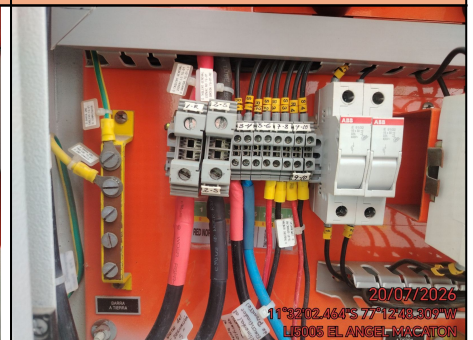

20/07/2026
11°32'06.464"S 77°12'36.097"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos