



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

**Nombre de la Estación:** SAN JUAN DE MALLEURAN  
**Nombre de Localidad:** QUINCHES  
**Fecha:** 21/07/2026 - 21/07/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MALLEURAN  
**ID site:** LI5751  
**CRQ:** CRQ000000103023

### Sticker Año mantenimiento



21/07/2026  
12°20'01.019"S 76°08'24.417"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES



21/07/2026  
12°20'01.227"S 76°08'24.372"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DURANTE



21/07/2026  
12°20'00.842"S 76°08'23.866"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DESPUES



21/07/2026  
12°20'01.376"S 76°08'23.999"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN


### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES




21/07/2026  
12°20'00.762"S 76°08'23.219"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DURANTE

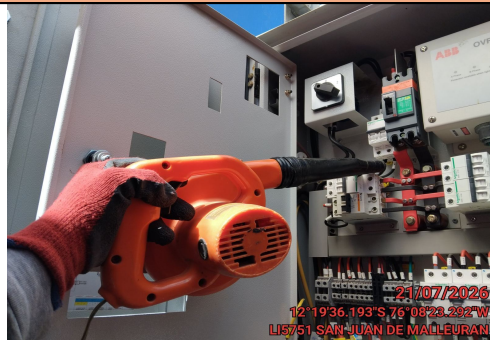

21/07/2026  
12°19'36.193"S 76°08'23.383"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DESPUES

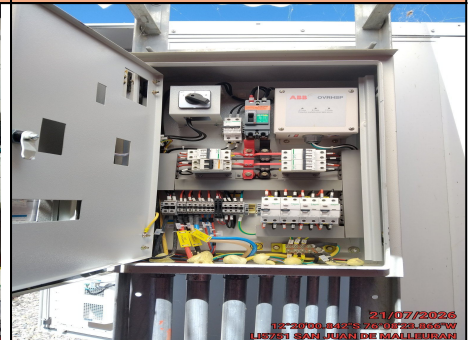

21/07/2026  
12°20'00.842"S 76°08'23.866"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES




21/07/2026  
12°20'00.842"S 76°08'23.866"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DURANTE



21/07/2026  
12°19'36.193"S 76°08'23.292"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

#### DESPUES

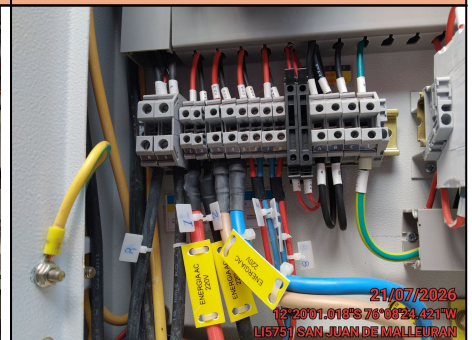

21/07/2026  
12°20'01.016"S 76°08'23.421"W  
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |