



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SAN JUAN DE MALLEURAN
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MALLEURAN
ID site: LI5751
CRQ: CRQ000000103023

Sticker Año mantenimiento




21/07/2026
12°20'01.009"S 76°08'24.426"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

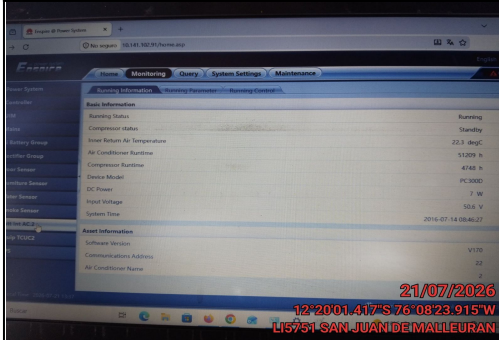


21/07/2026
12°20'01.417"S 76°08'23.915"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE

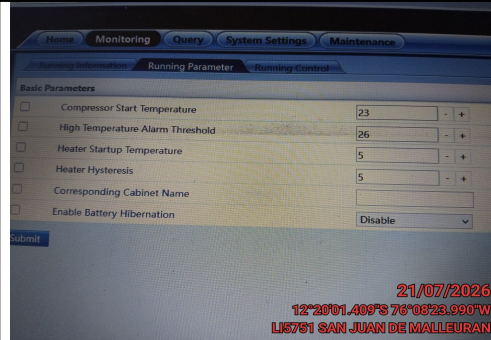

21/07/2026
12°20'01.409"S 76°08'23.990"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DESPUES

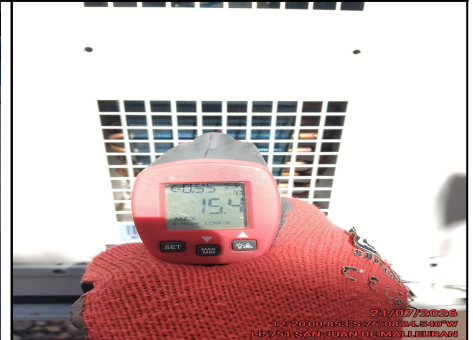

21/07/2026
12°20'01.076"S 76°08'24.127"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



21/07/2026
12°20'01.289"S 76°08'24.119"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE



21/07/2026
12°20'01.147"S 76°08'24.165"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN


DESPUES



21/07/2026
12°20'01.076"S 76°08'24.127"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

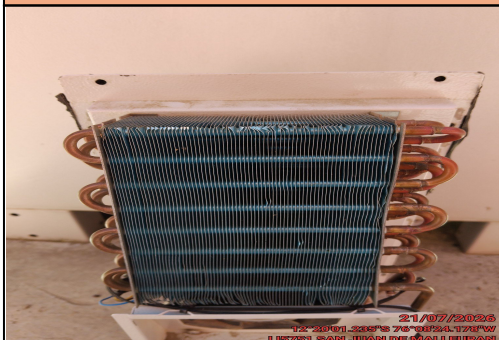


21/07/2026
12°20'01.289"S 76°08'24.119"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DURANTE




21/07/2026
12°20'01.186"S 76°08'24.154"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

DESPUES

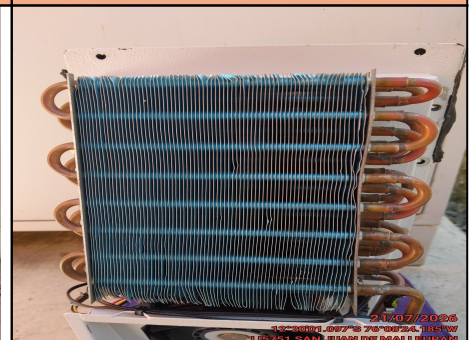

21/07/2026
12°20'01.076"S 76°08'24.127"W
LI5751 SAN JUAN DE MALLEURAN

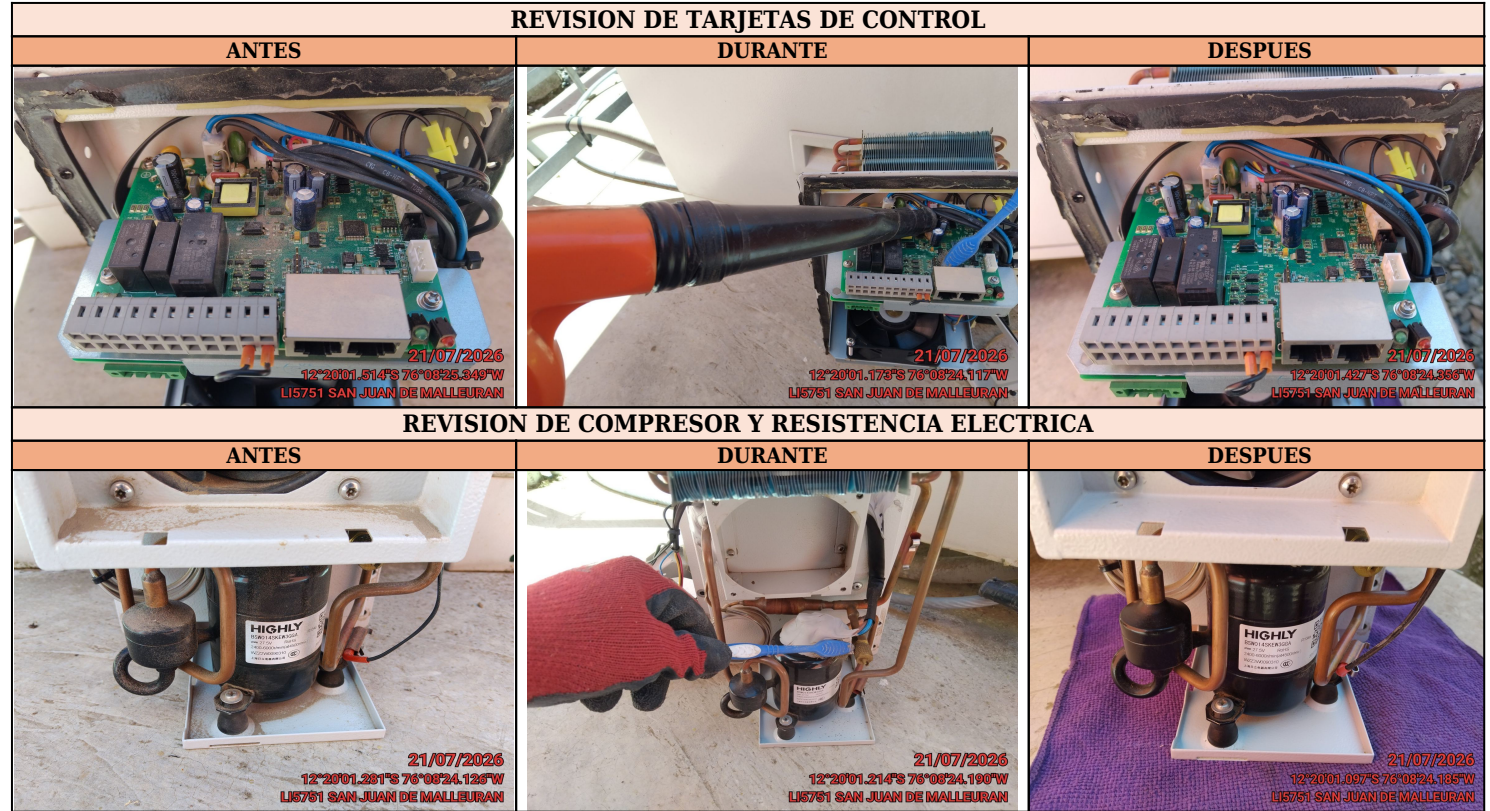

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales