



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
CRQ: CRQ000000102972

Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE

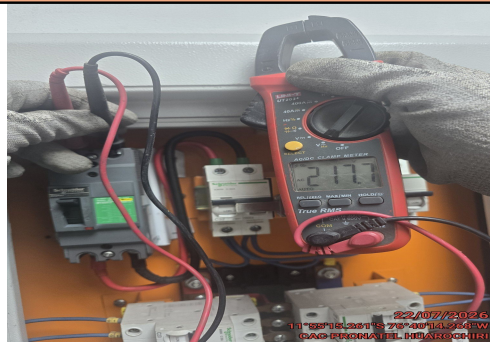

22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI


DESPUES



22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

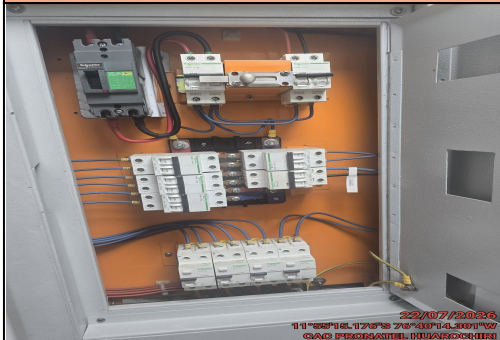


22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE

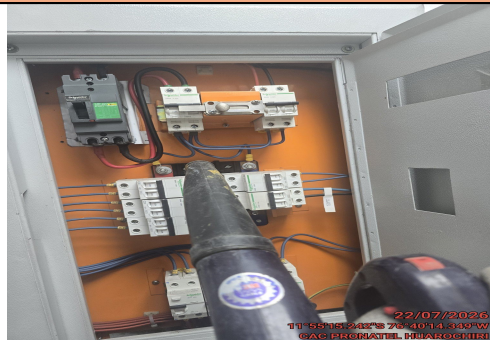

22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI


DESPUES

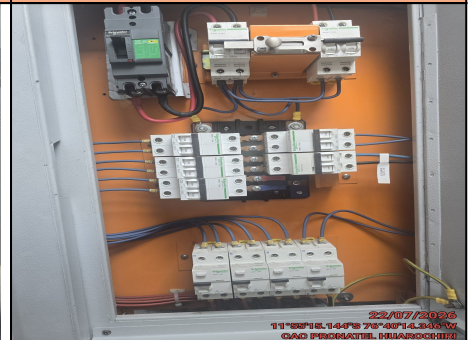

22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

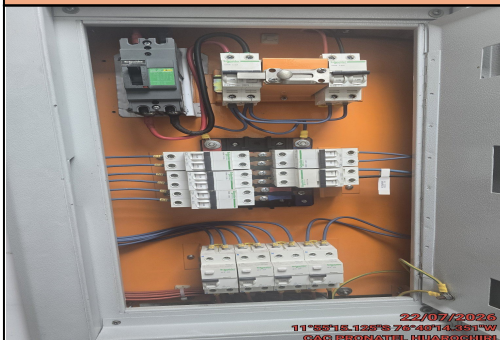

22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



22/07/2026
11°55'15.163"S 76°40'14.202"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos