




Gabinete Tx1: Estado: OK  
Ventiladores: OK  
A/A: OK  
Filtros: OK  
Radios (#): 1  
Routers (#): 0  
Modem (#): 0  
BBU (#): 1  
Switch (#): 0  
Media Converter (#): 0




Gabinete Tx 1 Abierto

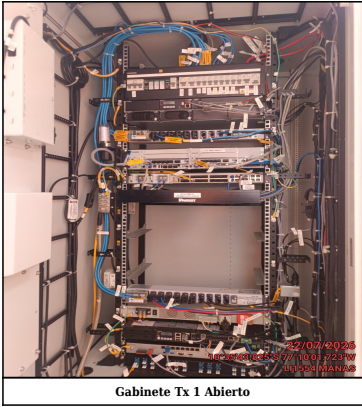


Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:


BBU: Tipo: tdd  
Estado: OK  
FAN: OK  
Cable FO: Estado: OK  
Banda 1 (MHz): 3500  
Cantidad: 1  
  
VSWR: OK  
Alarmas Externas: OK  
Alarmas Internas: OK

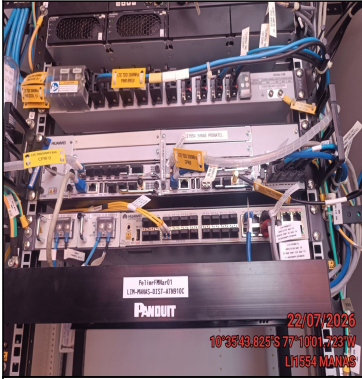


Panoramica de BBU1

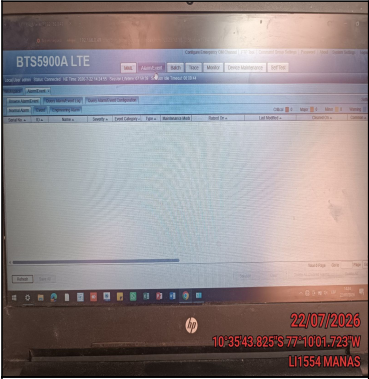


Alarmas Internas BBU1

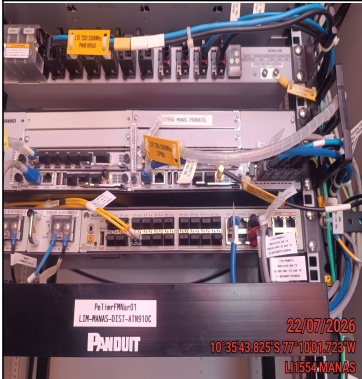

Alarmas Externas

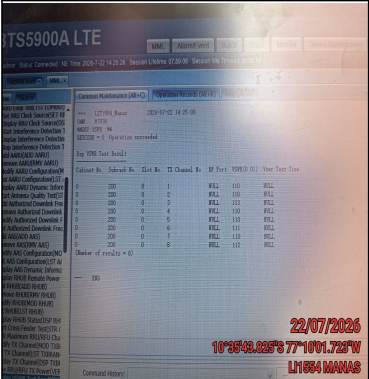

VSWR

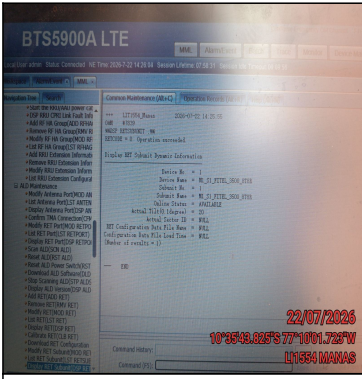

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| Sectoriales TDD: | Estado:      | OK  |
|                  | Cantidad:    | 1   |
|                  | Modelo:      | nv  |
|                  | Tilt m.1(°): | N/A |

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| Microondas: | Estado:   | OK |
|             | Cantidad: | 1  |



Torre



Vulcanizado Conectores S1

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| RRU | Cantidad:     | 1  |
|     | Conectores:   | OK |
|     | Cables RF/IF: | OK |

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| Luz de Balizaje: | Estado:   | OK |
|                  | Cantidad: | 1  |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| Pararrayos: | Estado: | OK |
|-------------|---------|----|



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Estado:         | OK     |
| Tipo:           | parres |
| Cantidad:       | 3      |
| Resistencia (Ω) | 1.24   |
| Topologia :     | mallá  |



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

realizar mantenimiento cada 3 meses

N/A

Observacion 1