




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: CAC PRONATEL BARRANCA
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 23/07/2026 - 23/07/2026
Dirección: AV. RAMON CASTILLA N° 243
ID site: CAC PRONATEL BARRANCA
CRQ: CRQ000000103014

Sticker Año mantenimiento

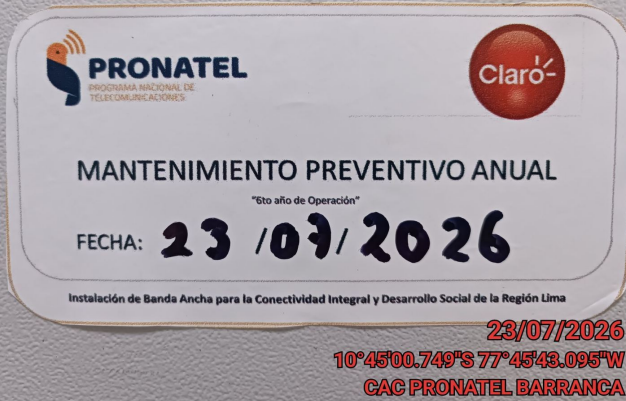

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES

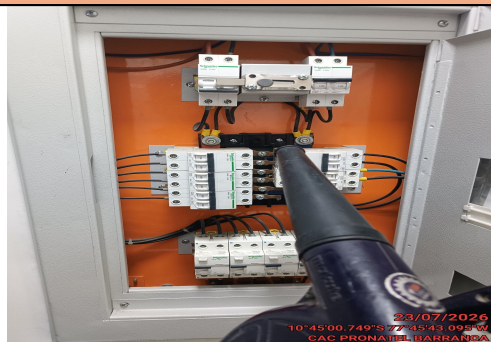


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES

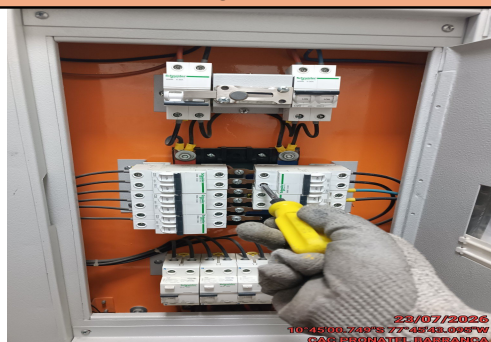

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos