



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

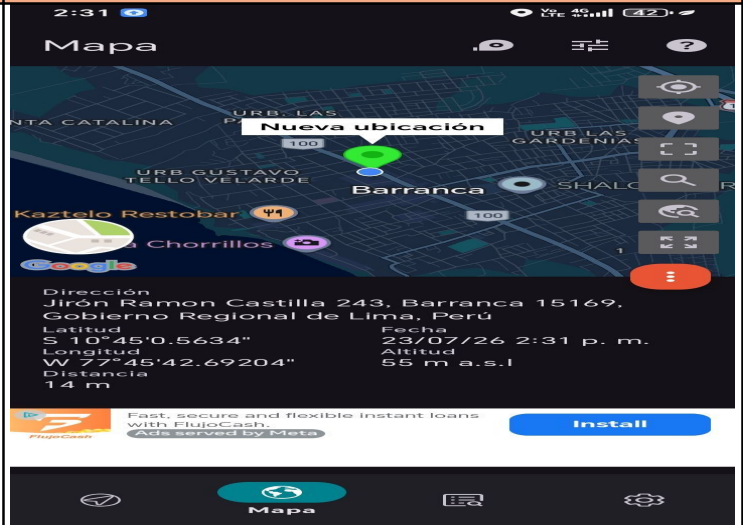
Nombre de la Estacion: cac barranca
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 23/07/2026 - 23/07/2026
Direccion: AV. RAMON CASTILLA N° 243
ID site: CAC PRONATEL BARRANCA
CRQ: CRQ000000103014

Sticker Año mantenimiento



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DURANTE



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DESPUES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DURANTE



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DESPUES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DURANTE

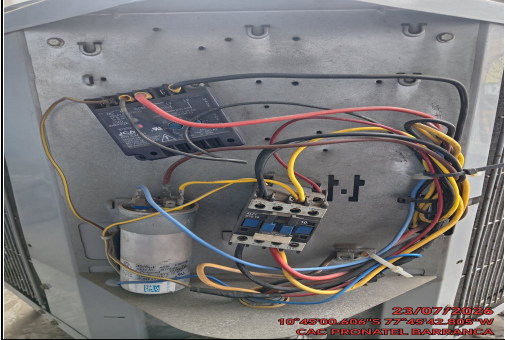
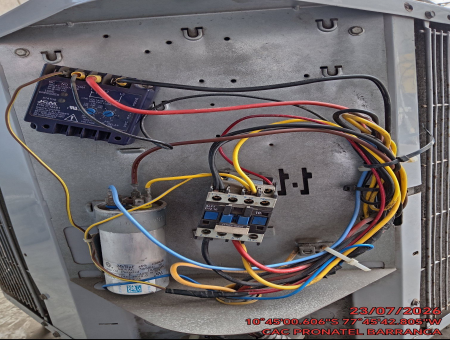
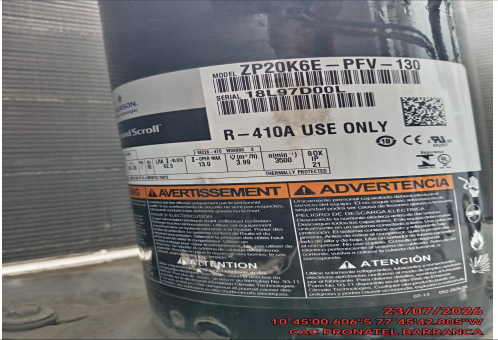


23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

DESPUES



23/07/2026
10°45'00.606"S 77°45'42.805"W
CAC PRONATEL BARRANCA

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales