



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: cac barranca
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 23/07/2026 - 23/07/2026
Direccion: AV. RAMON CASTILLA N° 243
ID site: CAC PRONATEL BARRANCA
CRQ: CRQ000000103014

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)

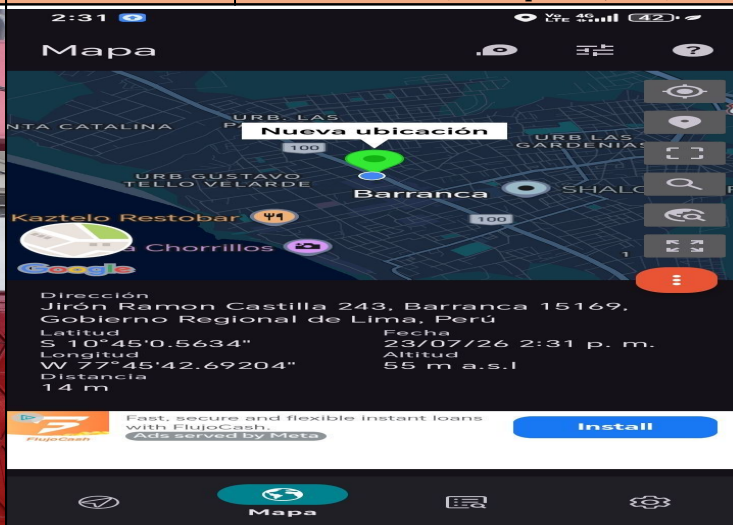


FOTO 4

Foto tomada del NOC

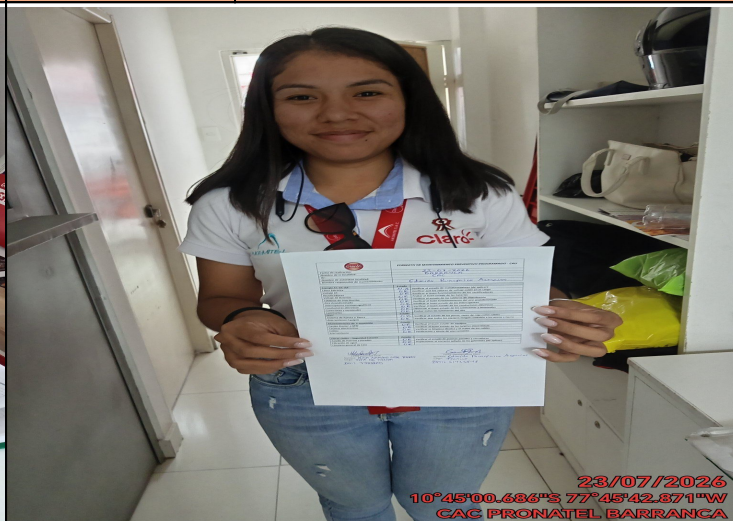


FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO - CAU	
Fecha de realización: 23-07-2026	
Nombre de la localidad: BARRANCA	
ID: CAC	
Nombre de autoridad local: ALINA NAWIKO TORRES	
Nombre responsable de mantenimiento: Eduardo Ranspau Asencios	
Energía AC-DC-AA	Estado: N/A
Linea eléctrica	Verificar el estado de transformadores (de aplicar)
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todos los luminarios del sitio
SPAT	Estado: N/A
Sistema de Puesta a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Eléctrico	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento de Transmisión	Estado: N/A
Equipos Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza idónea y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Otros civiles - Seguridad Exterior	Estado: N/A
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes (de aplicar)
Limpieza general de CAU	Estado: N/A
Firma autoridad local: ALINA NAWIKO TORRES Nombre: ALINA NAWIKO TORRES Cargo: JEFA DE TIENDA DNI: 7553805	
Firma representante Claro: Eduardo Ranspau Asencios Nombre: Eduardo Ranspau Asencios Cargo: Técnico DNI: 61425848	
23/07/2026 10°45'00.686"S 77°45'42.871"W CAC PRONATEL BARRANCA	

N/A