



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: cac Huaura
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Dirección: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ00000103013

Sticker Año mantenimiento



24/07/2026
11°04'14.516"S 77°35'56.128"W
CAC PRONATEL HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES



DURANTE

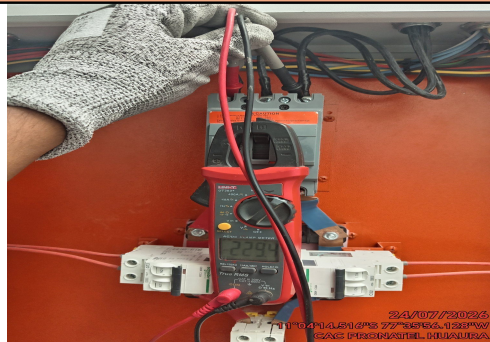

DESPUES

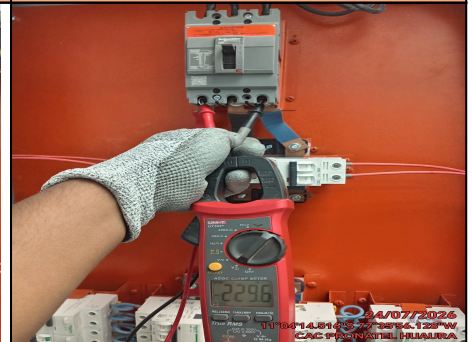

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES



DURANTE




DESPUES

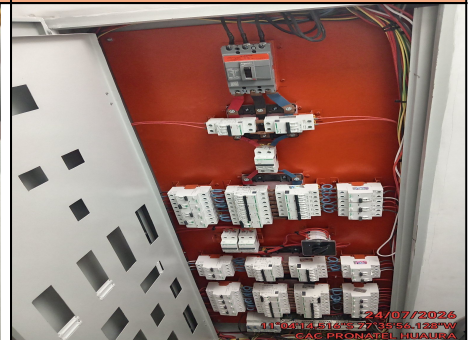


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

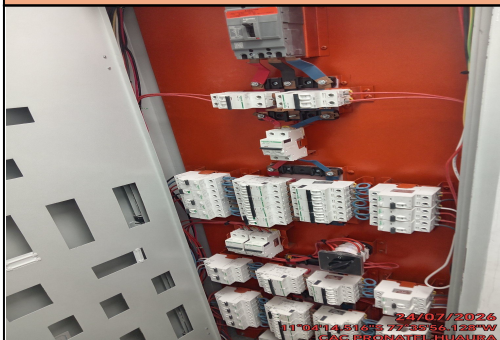

DURANTE

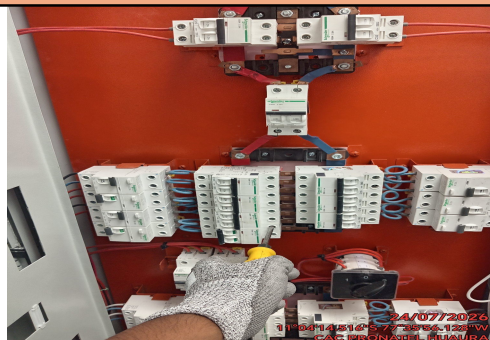

DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos