




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: Cac Oyón
Nombre de Localidad: OYÓN
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026
Dirección: AV. GONZALES PRADA - VILLA DE OYON N° 117
ID site: CAC PRONATEL OYON
CRQ: CRQ000000102952

Sticker Año mantenimiento

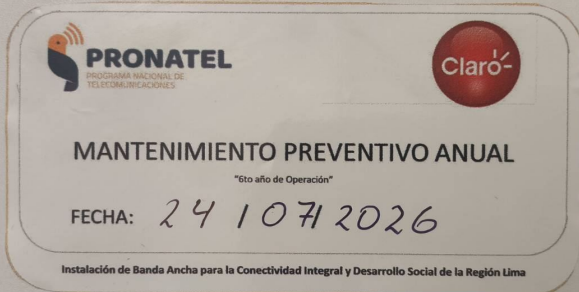


24/07/2026
10°40'06.259"S 76°46'26.929"W
CAC PRONATEL OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

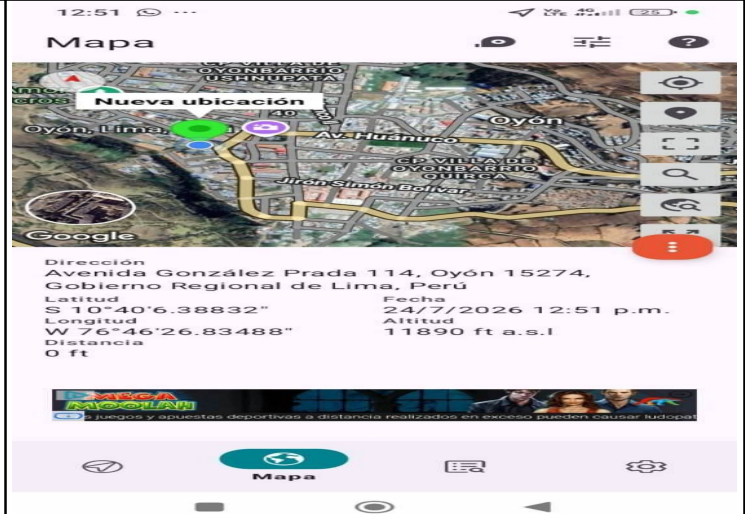


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

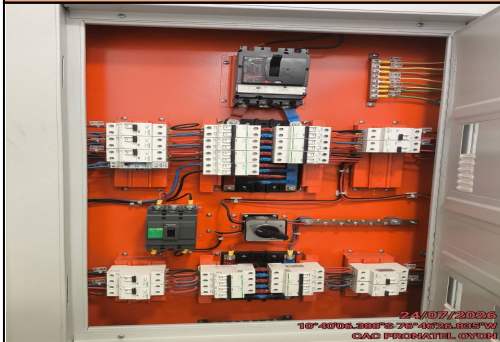

DURANTE

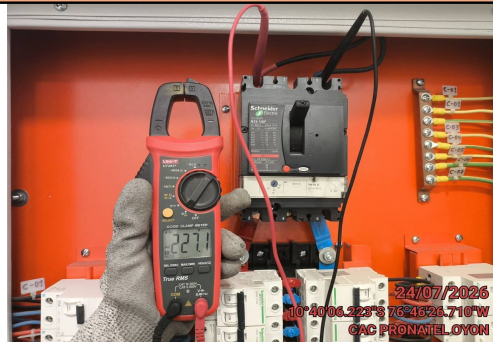


DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES

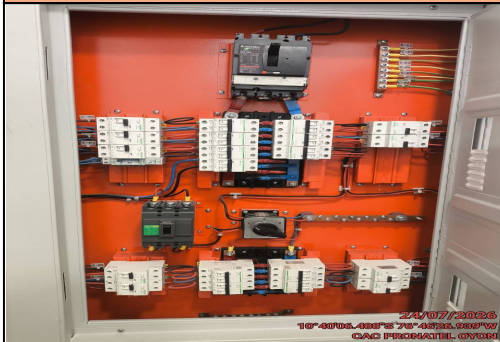

DURANTE

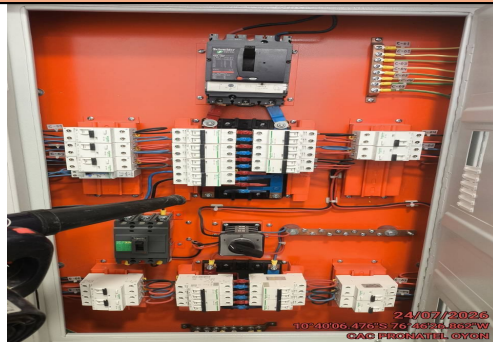


DESPUES

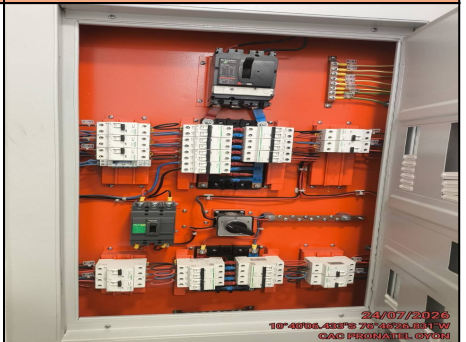


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES

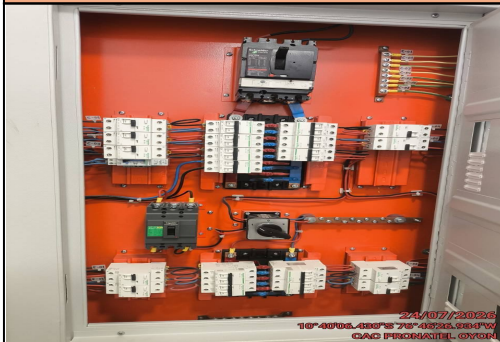

DURANTE

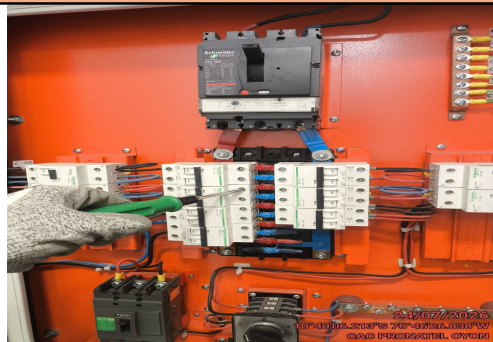

DESPUES

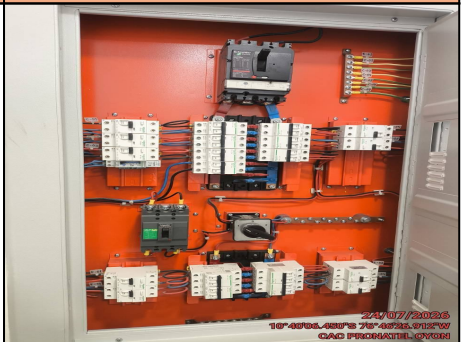

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos