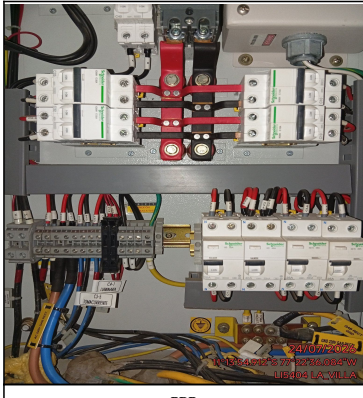


ZONA	SAYAN	NOMBRE SITE:	LA_VILLA	CODIGO SITE:	LI5404	FECHA :	2026-07-25 05:08:41
CRQ	CRQ000000103004	COORDENADAS	-11.23191,-77.37671	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site: Modelo: GREENFIELD Tipo: GABINETE OUTDOOR Torre: Tipo: AUTOSOPORTADA Estado: OK Altura (m): 35 Verticalidad: OK Pintura: OK Escalera: OK Línea de vida: OK Cable Vientos: N/A Grapas: N/A Templadores: N/A Base Templadores: N/A Base de Torre: OK Paredes: OK Concertina: OK Puerta: OK Chapa: OK	 24/07/2026 11°13'55.066"S 77°22'35.636"W LI5404 LA_VILLA VISTA PANORAMICA DEL SITE	 24/07/2026 11°13'55.097"S 77°22'36.166"W LI5404 LA_VILLA VISTA PARED PERIMETRICA
---	---	--

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea Nivel de Tensión: LBT Sistema de Conexión: Monofásica N° Suministro: NV PDP: Estado: OK Voltaje 1(VAC): 0 ITM(A): 50 TVSS OK Corriente 1(AAC): 0	 24/07/2026 11°13'55.066"S 77°22'35.636"W LI5404 LA_VILLA PDP
--	--

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador: Estado: OK Marca: HUAWEI Ventiladores: OK A/A: OK Filtros: OK Power Core: Marca: HUAWEI Modelo: HUAWEI Controlador: Modelo: SMU02B Voltaje (VDC): 51 Carga (ADC): 20 LVBD/BLVD(VDC): 43 LVLVD/LLVD(VDC): 46 Módulos: Estado: OK Modelo1: R4850G Cantidad1: 2 Bancada Total 1: Estado: OK Cantidad: 3 Voltaje (V): 51 Marca1: OTROS Modelo1: ESM-48150A1 Capacidad1(Ah): 150 Autonomia (Hr): 8	 24/07/2026 11°13'55.066"S 77°22'35.636"W LI5404 LA_VILLA Rectificador 1	 24/07/2026 11°13'55.097"S 77°22'36.166"W LI5404 LA_VILLA Power Core 1
---	--	---



IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	1
	Routers (#):	0
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	1



V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 0
		Cantidad: 0
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK

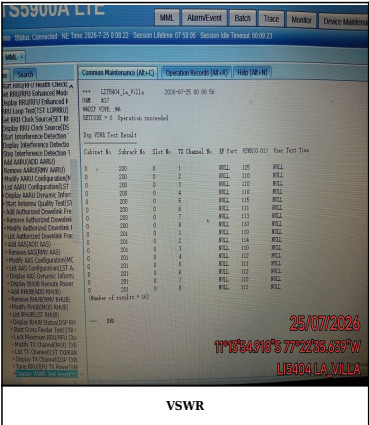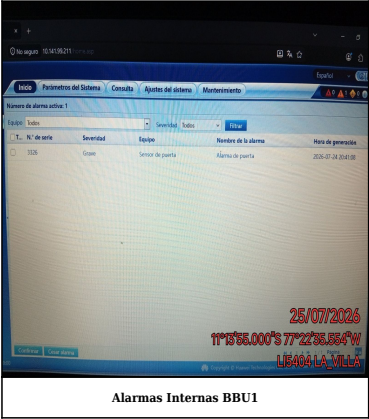

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 0
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 0


RRU Cantidad: 0
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK




Torre

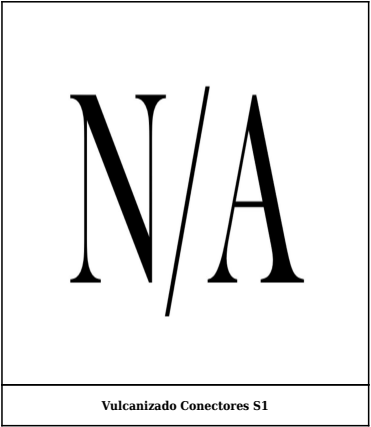

Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2

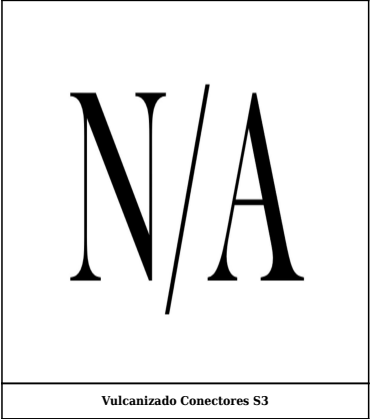

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 3
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1