



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Trifásica

Nv

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

0

50

OK

0



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Power Core:

Bancada Total 1:

Estado:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomia (Hr):

OK

Huawei

Smu02b

Huawei

OK

R4850g

2

OK

4


53

Huawei


Esm-48150a1

150

4

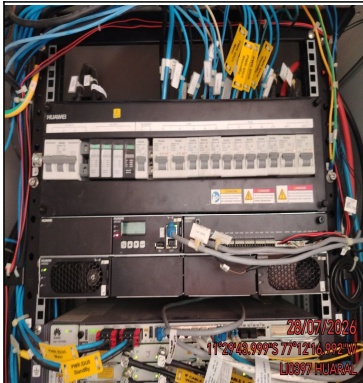

Rectificador 1

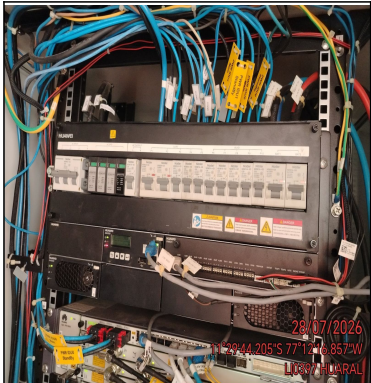

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

2


0

0


0

2

0

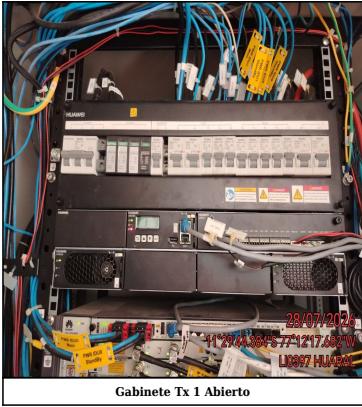

Gabinete Tx 1 Abierto

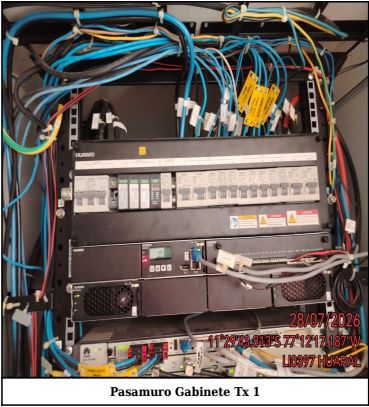

Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

Na

N/A

N/A

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A

0

0


N/A

N/A


N/A




Panoramica de BBU1

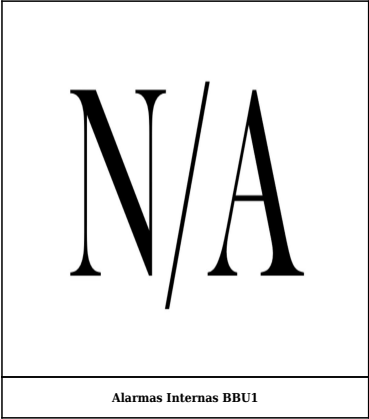

Alarmas Internas BBU1

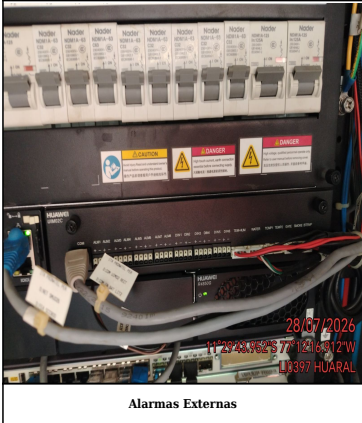

Alarmas Externas

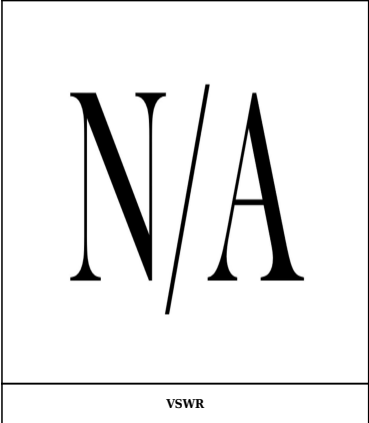

VSWS




Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0
	Modelo:	Na
	Tilt m.1(°):	N/A


Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	9

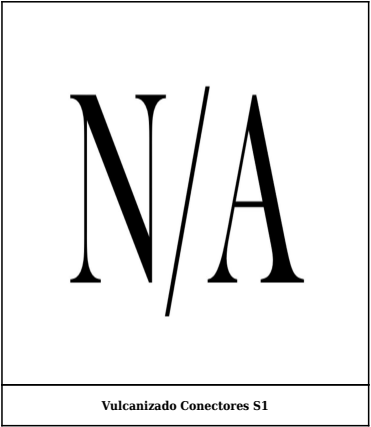

RRU	Cantidad:	0
	Conectores:	N/A
	Cables RF/IF:	N/A

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----

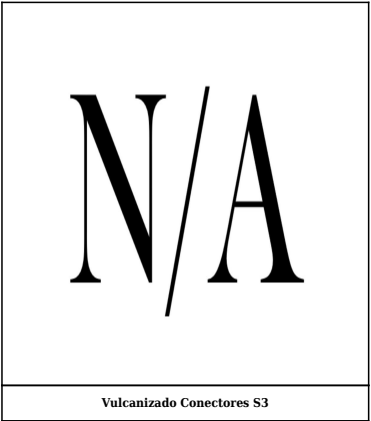

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	5
Resistencia (Ω)	4
Topologia :	Malla



VIII.- IMAGENES FINALES:



IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Na

N/A

Observacion 1