

ZONA	SAYAN	NOMBRE SITE:	LA UNION BAJA	CODIGO SITE:	LI5403	FECHA :	2026-07-29 15:44:52
CRQ	CRQ000000105469	COORDENADAS	la unión baja	TÉCNICO RESPONSABLE	Jhamel Sotelo		

I .- INFRAESTRUCTURA


Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	35		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

VISTA PANORAMICA DEL SITE

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14

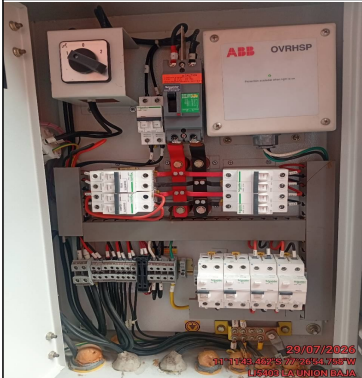

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	huawei			
	Modelo:	MTS9000A			
	Controlador:				
	Modelo:	smu03B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	18.5			
	LVBD/BLVD(VDC):	43.5			
	LVLD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850g		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	2			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	otros			
	Modelo1:	esm48150A			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	18			

Rectificador 1

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radio (#):	1
Routers (#):	0
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

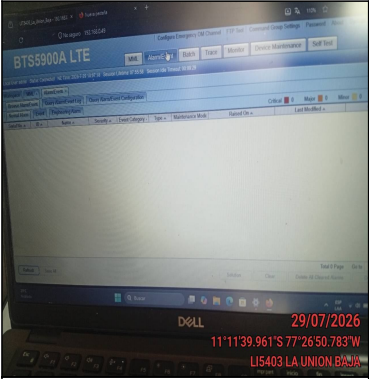


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

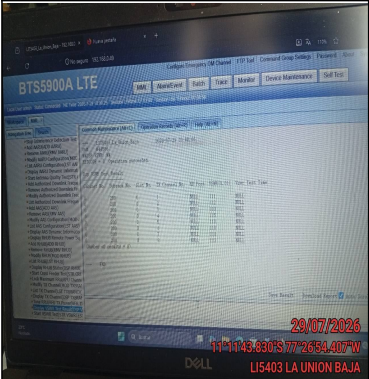

VSWR

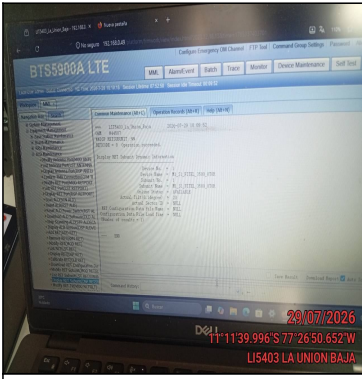

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 0
Modelo: nv
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 0
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 0
Resistencia (Ω) 1.52
Topologia : malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

na

N/A

Observacion 1