



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías


**Nombre de la Estacion:** DIECISIETE DE ENERO  
**Nombre de Localidad:** SAYAN  
**Fecha:** 05/08/2026 - 05/08/2026  
**Direccion:** CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO  
**ID site:** LI5394  
**CRQ:** CRQ000000108674

## Sticker Año mantenimiento




05/08/2026  
11°09'23.531"S 77°14'29.021"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

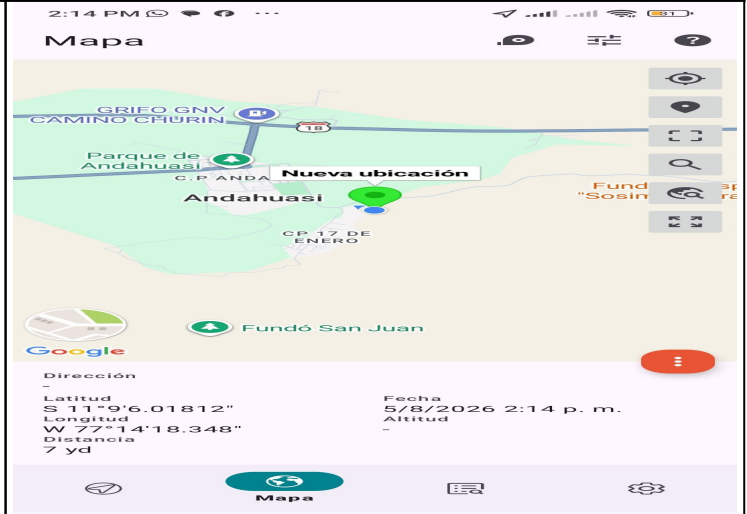


## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

### ANTES

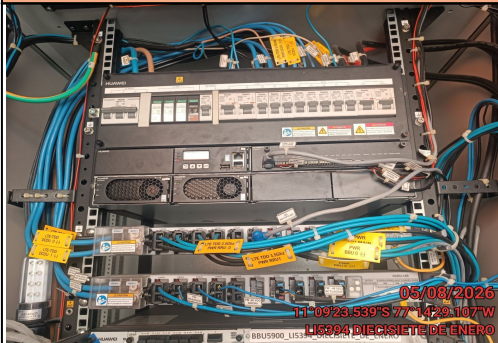


05/08/2026  
11°09'23.539"S 77°14'29.107"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### DURANTE

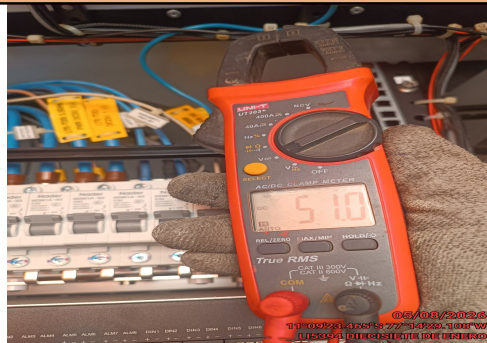

05/08/2026  
11°09'23.539"S 77°14'29.107"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### DESPUES

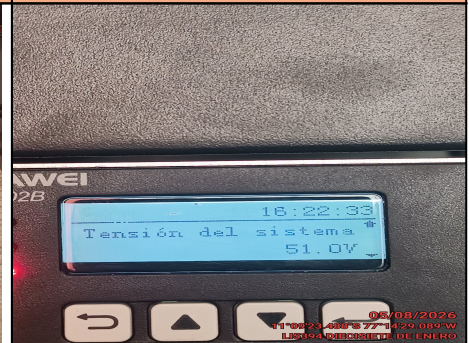

05/08/2026  
11°09'23.539"S 77°14'29.089"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

### ANTES



05/08/2026  
11°09'23.447"S 77°14'29.049"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### DURANTE



05/08/2026  
11°09'23.462"S 77°14'29.048"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


### DESPUES



05/08/2026  
11°09'23.524"S 77°14'29.101"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

### ANTES

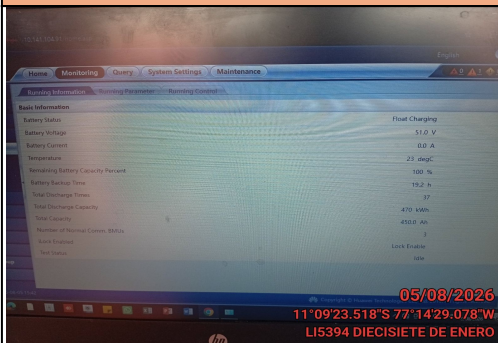


05/08/2026  
11°09'23.518"S 77°14'29.078"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### DURANTE

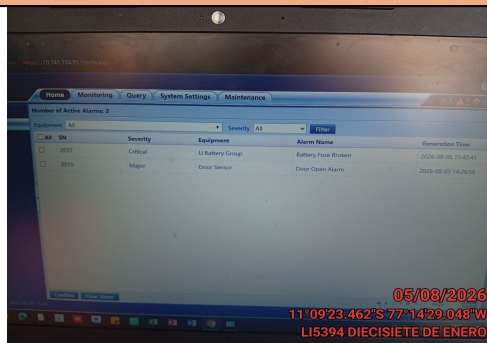

05/08/2026  
11°09'23.462"S 77°14'29.048"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### DESPUES

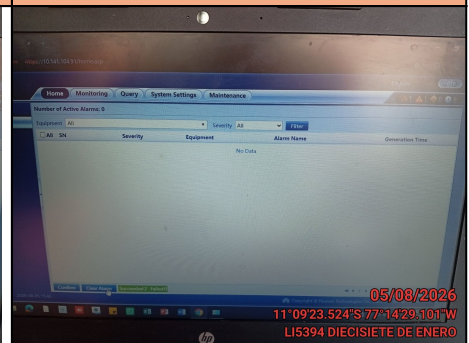

05/08/2026  
11°09'23.524"S 77°14'29.101"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |