



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: DIECISIETE DE ENERO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO
ID site: LI5394
CRQ: CRQ000000108674

Sticker Año mantenimiento




05/08/2026
11°08'51.411"S 77°14'39.365"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

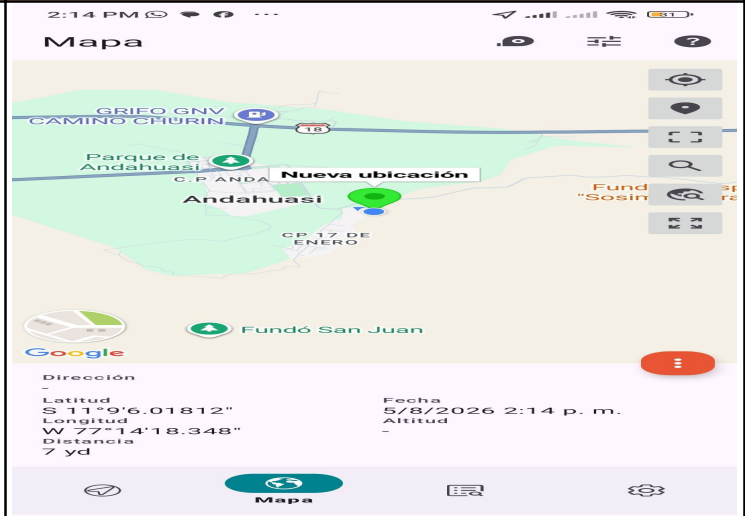


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

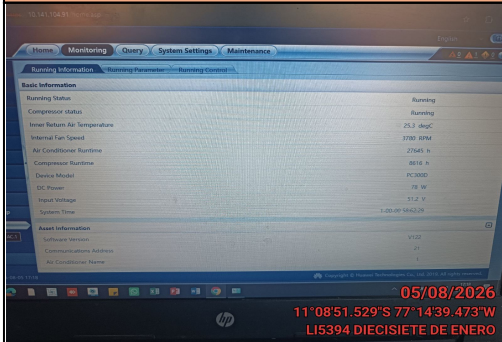

05/08/2026
11°08'51.529"S 77°14'39.473"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE

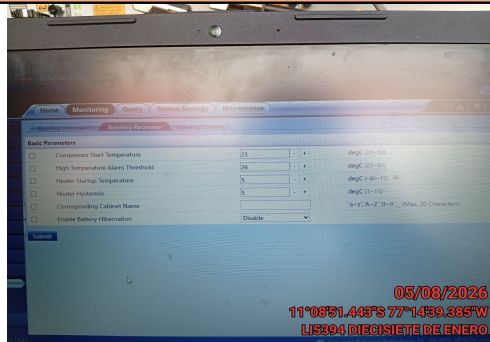

05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




05/08/2026
11°08'51.411"S 77°14'39.365"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES

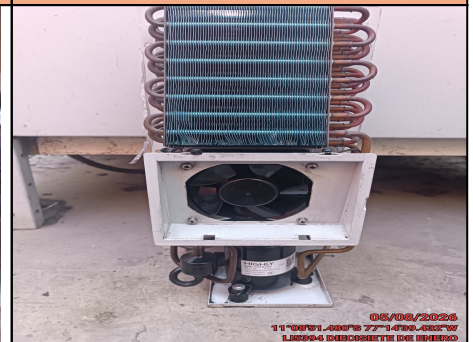

05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE

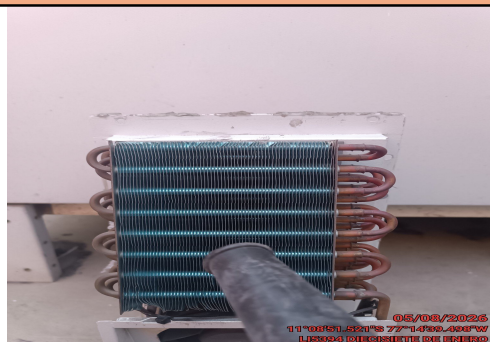

05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES

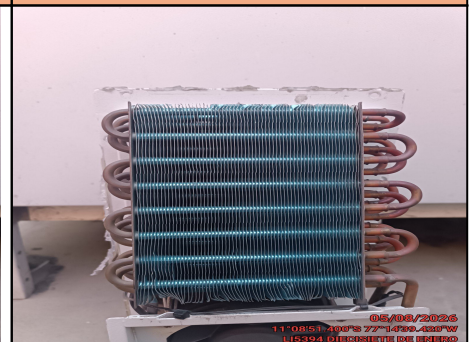

05/08/2026
11°08'51.443"S 77°14'39.385"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales