



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Dirección: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000109361

Sticker Año mantenimiento




06/08/2026
13°04'28.897"S 76°18'42.600"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

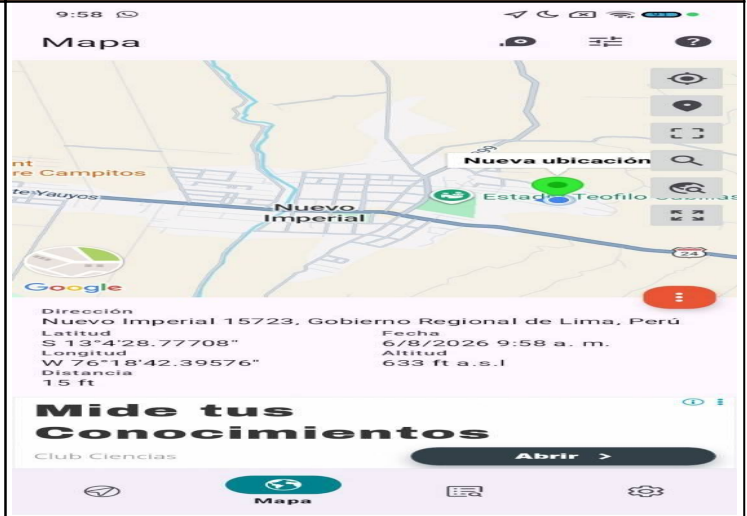


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

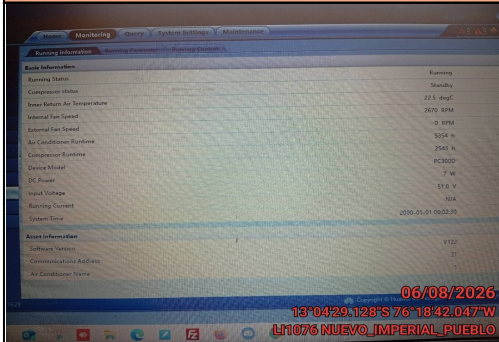

06/08/2026
13°04'29.128"S 76°18'42.047"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE

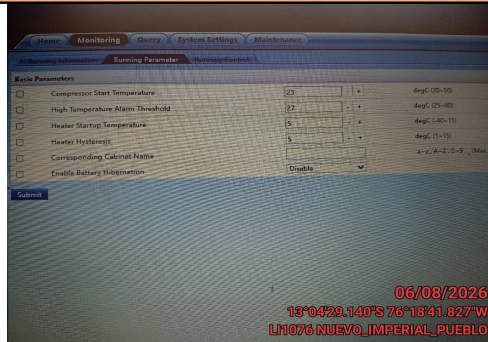

06/08/2026
13°04'29.140"S 76°18'41.827"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


DESPUES



06/08/2026
13°04'29.607"S 76°18'42.307"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

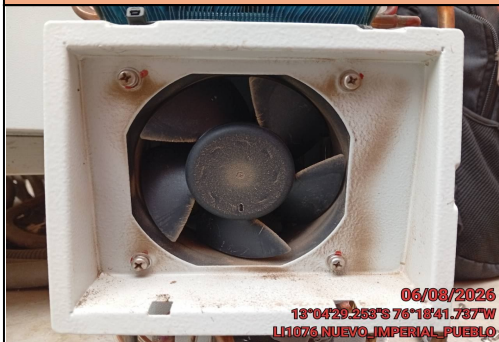

06/08/2026
13°04'29.288"S 76°18'41.737"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



06/08/2026
13°04'28.777"S 76°18'42.047"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


DESPUES



06/08/2026
13°04'28.777"S 76°18'42.125"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

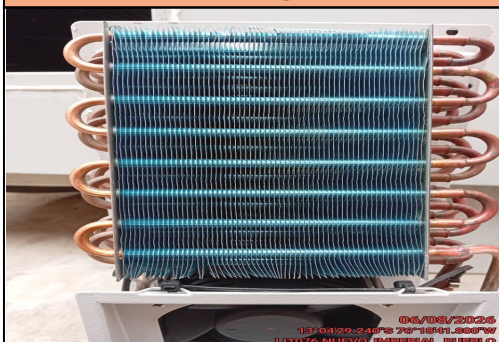


06/08/2026
13°04'28.249"S 76°18'41.807"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE

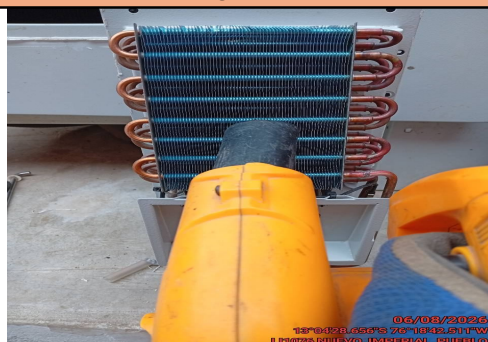

06/08/2026
13°04'28.653"S 76°18'42.017"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES

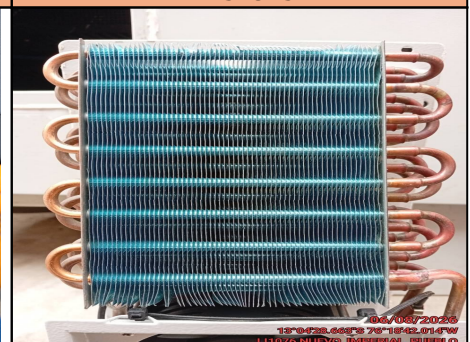

06/08/2026
13°04'28.653"S 76°18'42.017"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales